



Douche sur plate-forme – Activation automatique – réf 4710

Shower on platform – Automatic activation – ref 4710



4710 DOUCHE sur plate-forme
Pomme ABS
existe en modèle SS
existe en modèle TI (ci-contre)



4710TI DOUCHE sur plate-forme
Tout Inox

Conçue pour une utilisation en extérieur dans des conditions de hautes ou de basses températures. La vidange automatique de la tuyauterie par purge gravitaire à chaque utilisation permet de ne pas chauffer ou geler l'eau dans les tuyauteries. Il faut protéger l'alimentation en eau en cas de gel ou préférer le modèle incongelable 4710FP. L'activation est automatique à la montée sur la plate-forme, ce qui permet à l'utilisateur de ne pas se préoccuper du déclenchement.

The freeze-proof platform is for outdoor facilities. The automatic drain of the pipe after each use protects the equipment from hot and cold conditions. However, in case of freezing exposures, the inlet must be protected. The user doesn't have to think about the activation because the shower activation is automatic when a person enters the platform.

Caractéristiques Générales

Matériaux

Tuyauterie en acier galvanisé avec revêtement
 Résine polyamide PL11 (anticorrosion),
 Vannes Inox et raccords laiton,
 Pomme ABS (option inox)

OU modèle Tout Inox 304 à 316.

Arrivée d'eau / Evacuation

Alimentation 1"1/4 BSP par le bas
 Vanne à vidange automatique
 Pression 2 bars recommandés - Min 1.5 Max 4

Douche

Activation automatique à la montée sur plate-forme
 Débit 110l/min pour une pression entre 2 et 4 bars
 (régulation de pression incluse).

Affichage

Panneau Douche
 Fond vert Pictogrammes luminescents
Norme AFNOR X08-003

Dimensions

Voir feuillet de montage
 Dimensions du colis : 103x87x13 – 45 kg

Material

Galvanized steel pipe.
 Covered by a PL11 polyamid resin (anti-corrosion),
 Stainless Steel valve and brass connections,
 ABS hower head (option Stainless Steel)

OR All Stainless steel model 304 to 316

Water inlet/output

Water inlet 1" ¼ BSP by the bottom
 Pressure : 2 bars recommended - Min 1.5 Max 4

Shower

Automatic when a person enters the platform
 Flow: 110L/min for a pressure between 2 and 4 bars.

Plate

Plates Shower
 Photoluminescent with green background
AFNOR X08-003 Standard

Dimensions

See Assembly page
 Package dimensions : 103x87x13 – 45 kg

Références

4710 Douche sur plate-forme pomme ABS *Shower with platform ABS head*



Normes / Standards
EN 15154-1, DIN 12899-3:2007,
ANSI/SEA Z358: 2009

4710SS Douche sur plate-forme pomme inox *Shower with platform Stainless steel head*

4710TI Douche sur plate-forme tout inox *All stainless steel shower with platform*

Options

Pomme inox *Stainless steel shower head*

Structure universelle pour protection coupe-vent et visuelle *Structure 3 faces, visual protection and protection from wind*

L'activation automatique permet à l'utilisateur de ne pas se préoccuper du déclenchement du système d'urgence.


The user doesn't have to think about the activation because the shower activation is automatic when a person enters the platform.



Conception et fabrication 100% Europe
 Design & manufacturing 100% Europe

Opérations de Montage / Assembly guide

Suivre les indications ci-dessous / Please follow below instructions.

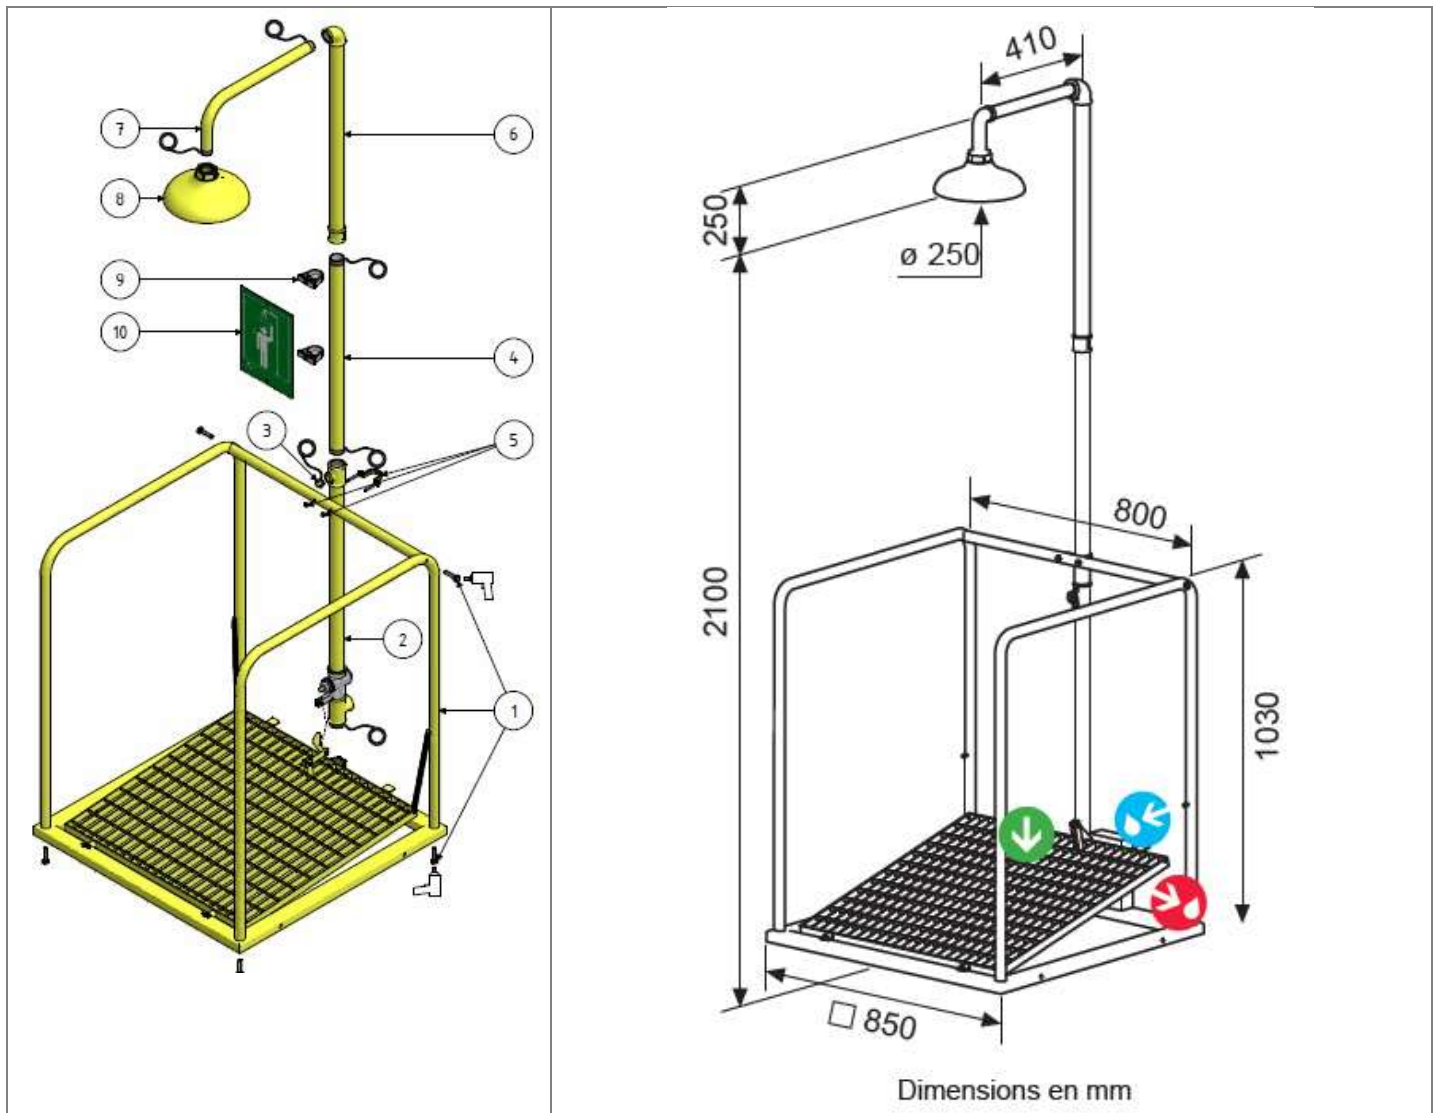

Le dispositif dispose d'une vidange automatique qui le protège du gel par le robinet d'alimentation. Néanmoins, attention à protéger l'arrivée d'eau en amont.

The equipment has an automatic drain that protects from freeze conditions. However, the inlet must be protected

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 1 | Plate-forme | Platform |
| 2 | Tube d'arrivée avec valve d'écoulement | Inlet tube with valve of the drain |
| 3 | Bouchon mâle 1/2" | Male plug, 1/2" |
| 4 | Tube 1"1/4 x 690mm | Tube 1"1/4 x 690mm |
| 5 | Serrage pour tube 1"1/4 | Clamping for tube 1" 1/4 |
| 6 | Tube et manchon pour Douche 1"1/4 | Tube & pipe for shower 1" 1/4 |
| 7 | Tube coudé pour douche 1" | Curved tube for 1" |
| 8 | Pomme de douche | Shower head |
| 9 | Kit de fixation pour panneau | Fixation for plate |



Installer les équipements de sécurité dans des zones
visibles et accessibles depuis au moins 3 directions
Le dispositif d'urgence doit être accessible **en moins de 10 secondes**.
Mettre en place un test **hebdomadaire**.

*Install these security equipment in order to make them **visible and accessible from at least 3 ways**.
The emergency equipment must be easily accessible by the user (**less than 10 sec**).
A correct operation test must be planned **every week** by an internal procedure.*

Recommandations d'installation, d'utilisation et de maintenance

1. Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un **maximum de 10 secondes de parcours** ou 30 mètres, **sans obstacle gênant le déplacement** de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement.
2. Les équipements doivent être facilement accessibles et **clairement identifiés** (panneau de signalisation de l'emplacement du matériel)
3. Les équipements doivent être raccordés à un réseau d'eau potable avec vanne d'arrêt pour l'entretien
4. Une procédure interne doit garantir un **test de bon fonctionnement hebdomadaire**
5. Pour une installation en extérieur, utiliser des équipements hors-gel ou incongelables
6. Tout le personnel doit être instruit sur l'utilisation correcte des équipements de sécurité
7. **Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes.**
8. **Durée d'une Douche : 5 à 10 minutes.**

Installation and use for showers and eyewashes. Devices Connections

1. The emergency decontamination booth must be close to danger exposure. **(Max 10 sec or 30M obstacle)**.
*In case of high probability of simultaneous accidents, **anticipate more than only one equipment**.*
2. Safety equipment must be **easily accessed and clearly identified**
3. Safety Equipment must be connected to the drinking water system with stop valve for maintenance.
4. Test must be executed **every week by an internal procedure**.
5. For an outdoor facility, use frost-protected or freeze-proof equipment.
6. All the personnel must know how to use correctly security equipment.
7. **Eyewash time: from 10 to 15 minutes.**
8. **Shower time: from 5 to 10 minutes.**



La mise en place de cet équipement vous permet de respecter vos obligations de protection.
Art. L4121-1 du Code du travail

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés »

Pensez à mettre à jour votre document unique. (Article L.4121-3)